



**NOTO**

---

## Технический паспорт серии 7100

Полнопроходные шаровые краны UNI EN ISO 228/1

---

## Содержание

ОПИСАНИЕ	3
ПРЕИМУЩЕСТВА	3
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
КОМПОНЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ВЕНТИЛЯ «БАБОЧКА»	5
КОМПОНЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ВЕНТИЛЯ С РЫЧАГОМ	6
СЕРТИФИКАЦИЯ	7
РАЗМЕРЫ В НАЛИЧИИ	7
НОРМАТИВЫ	7
ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА	8

## СЕРИЯ 7100

Полнопроходные шаровые  
краны UNI EN ISO 228/1**NOTO** 

## ОПИСАНИЕ

Полнопроходные шаровые краны серии 7100 могут быть использованы для реализации систем отопления и охлаждения, для санитарных установок и сжатого воздуха. Они также могут использоваться во всех типах гидравлических установок, коммерческой, бытовой, промышленной и сельскохозяйственной, и, как правило, с не агрессивными жидкостями.

Резьбы соответствуют стандарту UNI EN ISO 228-1 «Резьбы трубные, не обеспечивающие герметичность соединения».

Клапаны имеют резьбовые соединения внутр. /внутр., внешн. внутр. или внешн. /внешн.

Они доступны с рычагами и / или бабочками из алюминия или стали с полимерным покрытием.


## ПРЕИМУЩЕСТВА

- В наличии с алюминиевой, стальной или рычагом/бабочкой
- Внутренняя часть не никелирована в соответствии с европейскими стандартами качества о питьевой воде
- Высококачественное использованное сырьё [UBA LIST]

## СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ		Минимальная температура	Максимальная температура	Максимальное давление
	питьевая вода	-20°C	+120°C	PN20 - PN25 - PN40
	бытовая горячая вода	-20°C	+120°C	PN20 - PN25 - PN40
	охлаждение	-20°C	+120°C	PN20 - PN25 - PN40
	радиаторы	-20°C	+120°C	PN20 - PN25 - PN40
	тёплый пол	-20°C	+120°C	PN20 - PN25 - PN40
	орошение	-20°C	+120°C	PN20 - PN25 - PN40
	сжатый воздух	-20°C	+120°C	PN20 - PN25 - PN40
	-20°C только с антифризной жидкостью (гликоль) макс. 30%			

## КОМПОНЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ВЕНТИЛЯ «БАБОЧКА»

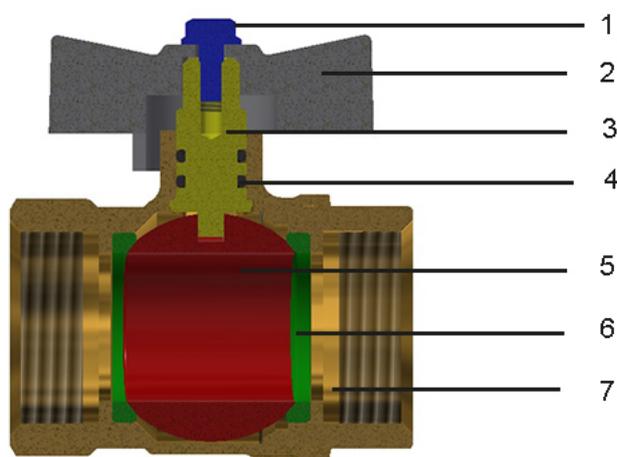

ЛЕГЕНДА		КОМПОНЕНТЫ	Материалы
	1	Винт	СВ4F
	2	Бабочка	Окрашенный алюминий
	3	Шток	Латунь CW617N - UNI EN 12164
	4	Уплотнительное кольцо штока	эластомер (для питьевой воды)
	5	Шаровой затвор	Латунь CW617N - UNI EN 12165
	6	Уплотнения шарового затвора	PTFE
	7	Корпус/Муфта	Латунь CW617N - UNI EN 12165

## КОМПОНЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ВЕНТИЛЯ С РЫЧАГОМ

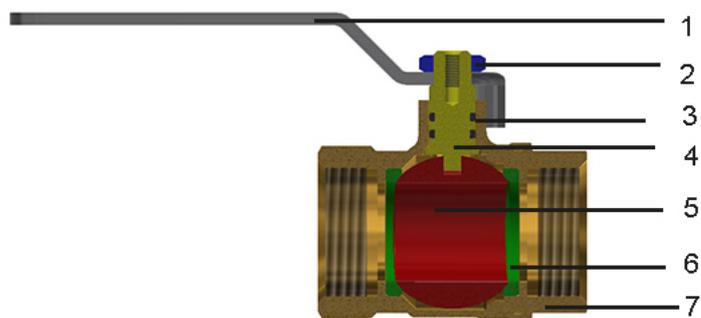

ЛЕГЕНДА	КОМПОНЕНТЫ	Материалы
	1 Рычаг	Сталь с полимерным покрытием/алюминий
	2 Гайка	FE ZNB
	3 Уплотнительное кольцо штока	эластомер (для питьевой воды)
	4 Шток	Латунь CW617N - UNI EN 12164
	5 Шаровой затвор	Латунь CW617N - UNI EN 12165
	6 Уплотнения шарового затвора	PTFE
	7 Корпус/Муфта	Латунь CW617N - UNI EN 12165

## СЕРТИФИКАЦИЯ

НАЦИЯ	СЕРТИФИКАЦИЯ	НАЦИЯ	СЕРТИФИКАЦИЯ	НАЦИЯ	СЕРТИФИКАЦИЯ
					
					

## РАЗМЕРЫ В НАЛИЧИИ

Размеры	PN
1/2"	PN 40
3/4"	PN 40
1"	PN 40
1"1/4	PN 25
1"1/2	PN 25
2"	PN 25
2"1/2	PN 20
3"	PN 20
4"	PN 20

## НОРМАТИВЫ

- UNI EN 228-1 2003

"Резьбы трубные, не обеспечивающие герметичность соединения".

- UNI EN 13828

"Шаровые краны ручные из медных сплавов и нержавеющей стали для снабжения питьевого водоснабжения в зданиях".

- Министерский декрет 174 (06/04/2004)

Используемые материалы соответствуют министерскому декрету № 174 от 06/04/2004 [Положение о материалах и компонентах, которые могут быть использованы в стационарных установках сбора, обработки, подачи и распределения воды, предназначенной для потребления человеком].

- Соответствует 4MS, UBA List (группа BC), DIN 50930/6 Дир.2011 / 65 / UE, 6С-приложение III (RhOSII)

## ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

1. Краны могут быть установлены в любом положении, если они видны и легко доступны, а рычаг управления свободен и его можно без труда поворачивать в открытое и закрытое положение.
2. Направление потока: двунаправленный.
3. Для резьбовых соединений шаровых кранов с трубами используйте герметик или подходящую изоляционную ленту.
4. Монтаж должен быть спланирован и реализован таким образом, чтобы избежать изгиба, кручения или других сил, которые могут повредить кран, нарушить его герметичность и правильную работу.
5. Привинчивание к трубе должно осуществляться подходящим инструментом, используя специально спроектированные шестигранные торцы крана. Момент затяжки должен обеспечить герметичность, избегая при этом деформацию или повреждение какой-либо части крана.
6. Избегайте повреждения крана, в частности, компонентов, которые обеспечивают герметичность рабочих органов и механических устройств блокировки.
7. Не оставляйте кран в промежуточных положениях между



GENERAL FITTINGS SPA

Via Golgi 73/75, 25064 Gussago (BS) - ITALY

te. +39 030 3739017

[www.generalfittings.it](http://www.generalfittings.it)